

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U_f nach EN ISO 10077-2

Erstellt mit Software „WinIso 2D 7.50“

Berechnungsmodell:	Seite	Unten	TBS	Stulp	Pfosten
Anzahl Knoten x-Richtung:	363	265	286	501	658
Anzahl Knoten y-Richtung:	256	390	379	271	250

Randbedingungen:

Aussen



•Temperatur T _e :	0,00	°C
•Wärmeübergangswiderstand R _{se} :	0,040	m ² K/W

Innen

•Temperatur T _i :	20,00	°C
•Wärmeübergangswiderstand R _{si} 1:	0,130	m ² K/W
•Wärmeübergangswiderstand R _{si} 2:	0,200	m ² K/W

Ergebnisse

•Temperaturdifferenz dT:	20,00	K				
•Wärmestrom Q:	5,927	5,960	6,718	8,594	10,299	W/m
•Thermischer Leitwert L2D:	0,296	0,298	0,336	0,430	0,515	W/mK
•Länge 1:	110	105	113	111	170	mm
•U-Wert 1 = U _f -Wert:	1,483	1,570	1,794	1,471	1,462	W/m ² K
•Länge 2:	190	mm				
•U-Wert 2:	0,701	W/m ² K				

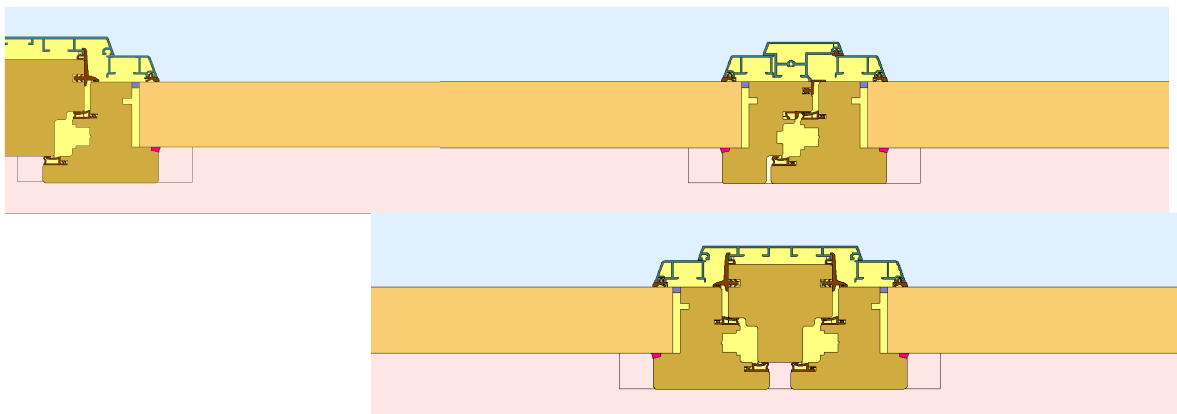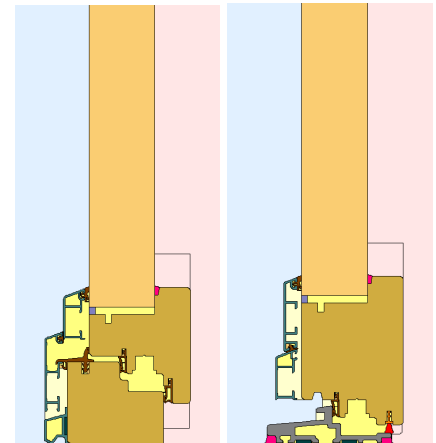

Material	R (m ² K/W)	T (°C)	Q(gesamt) (W/m)	10077 konform
****ADIABAT****	0,000	0,000	0,000	
1 Randbedingung innen 0,13, 20°C, 50%	0,000	0,000	0,000	-
1 Randbedingung innen 0,20, 20°C, 50%	0,130	20,000	5,836	-
1 Randbedingung aussen 0,04, 0°C, 80%	0,200	20,000	1,755	-
1 Luft EN ISO 10077-2 (Hohlraume in Profilen)	0,040	0,000	0,000	-
1 Luft EN ISO 10077-2 (Hohlraume in Profilen <=2mm)				-
1 Luft EN ISO 10077-2 (Hohlraume in Profilen, leicht belüftet)				-
Material	L (W/mK)	Mue	Emiss	10077 konform
Panel 10077	0,035	30	0,900	-
Laubholz (Eiche) Rd=700 kg/m ³	0,180	40	0,900	-
Alu (Si-Leg.) 160	160,000	100000	0,900	-
GFK Glasfaserkunststoff	0,250	50000	0,900	-
EPDM	0,250	6000	0,900	-
Silikon	0,350	5000	0,900	-
Hinterfillschnur	0,060	6000	0,900	-
vorkomprimiertes Dichtband	0,060	100000	0,900	-
PVC Hart	0,170	50000	0,900	-
Polypropylen	0,220	10000	0,900	-

$$U_f \text{ Holzfenster} = \frac{U_{f,s} * 3 + U_{f,b}}{4} = \frac{1,483 * 3 + 1,570}{4} = 1,50 \text{ W/m}^2\text{K}$$